


**Схема теплосети котельной с. Ст. Аманак - детский сад**  
по состоянию на 10.01.2020г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

главный инженер МУПП ЖКХ Похвистневского р-на  
Васин О.В.

**СОГЛАСОВАНО:**

глава сельского поселения

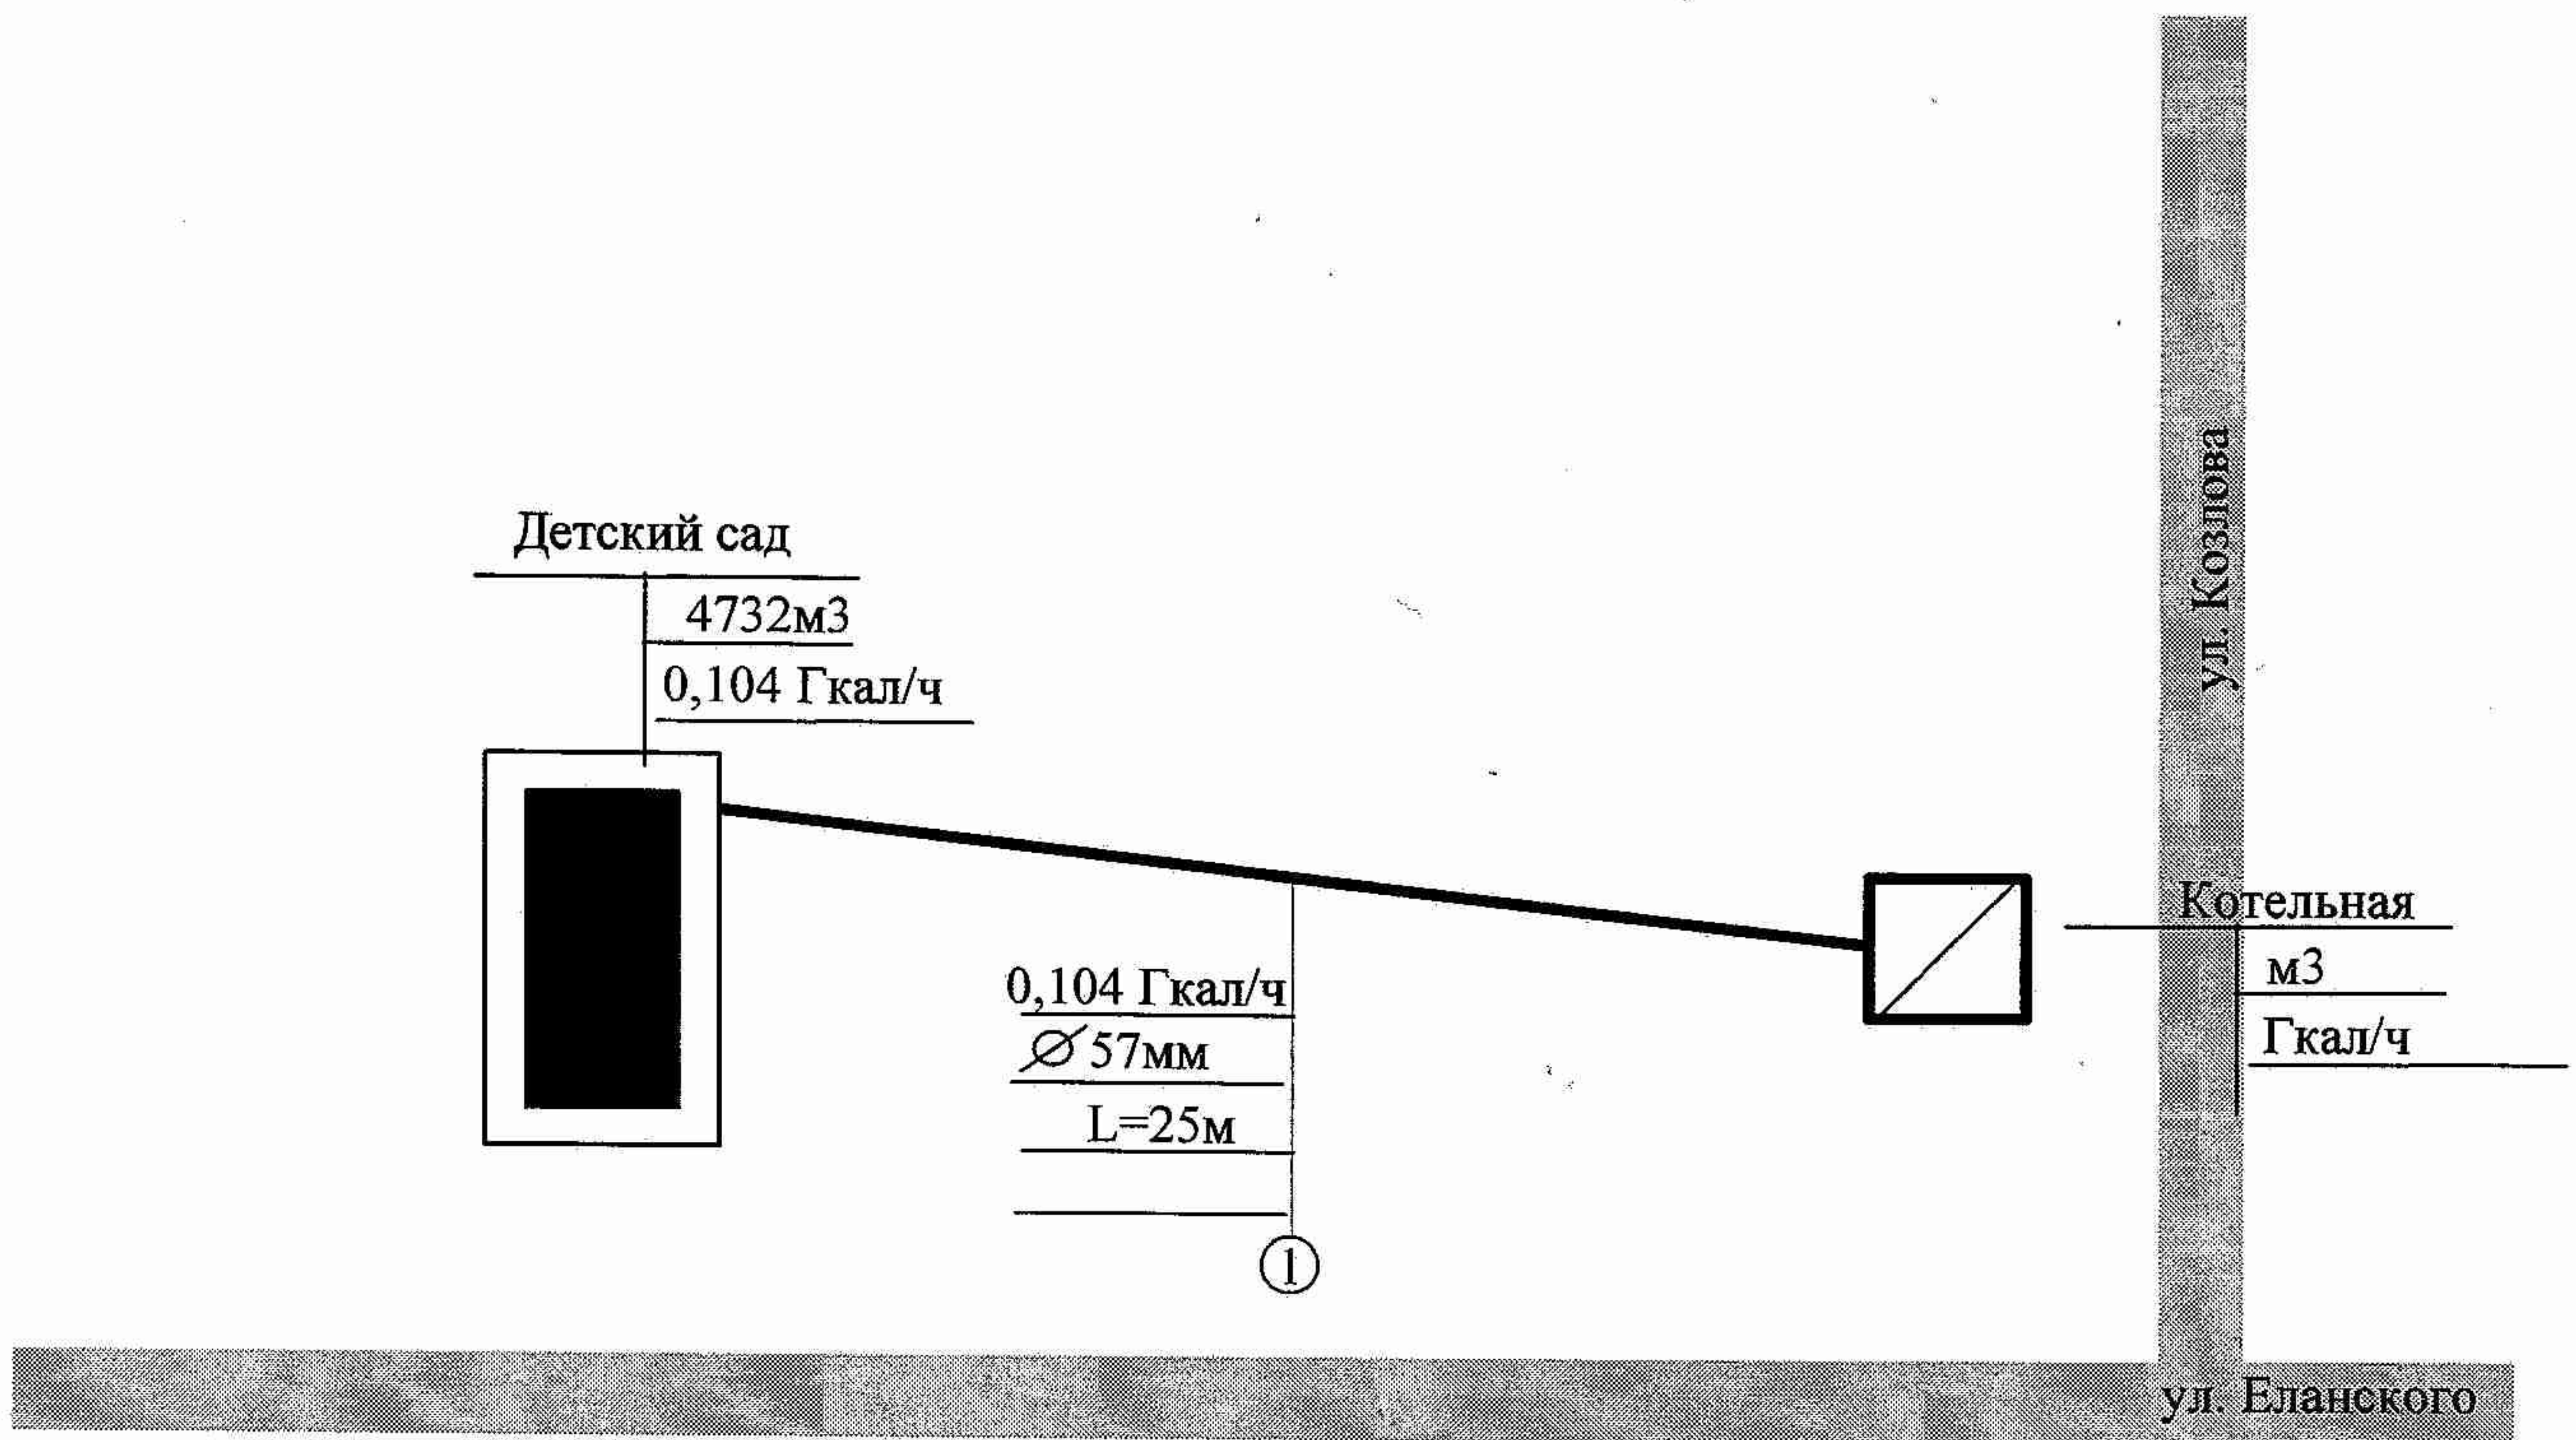

**Условные обозначения**

- Надземная прокладка
- - - Подземная прокладка
- Тепловая камера

Сумарная тепловая нагрузка потребителей Q= 0,104 Гкал/час

Общая протяженность тепловых сетей - 25 мп

в т.ч.:

d=57мм - 25 мп

выполнил \_\_\_\_\_ Коновалов С.В.